


接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要	成績書
○ 1	波状管B	浄圧延ステンレス鋼帯	JIS G 4307	SUS316L-CS		

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

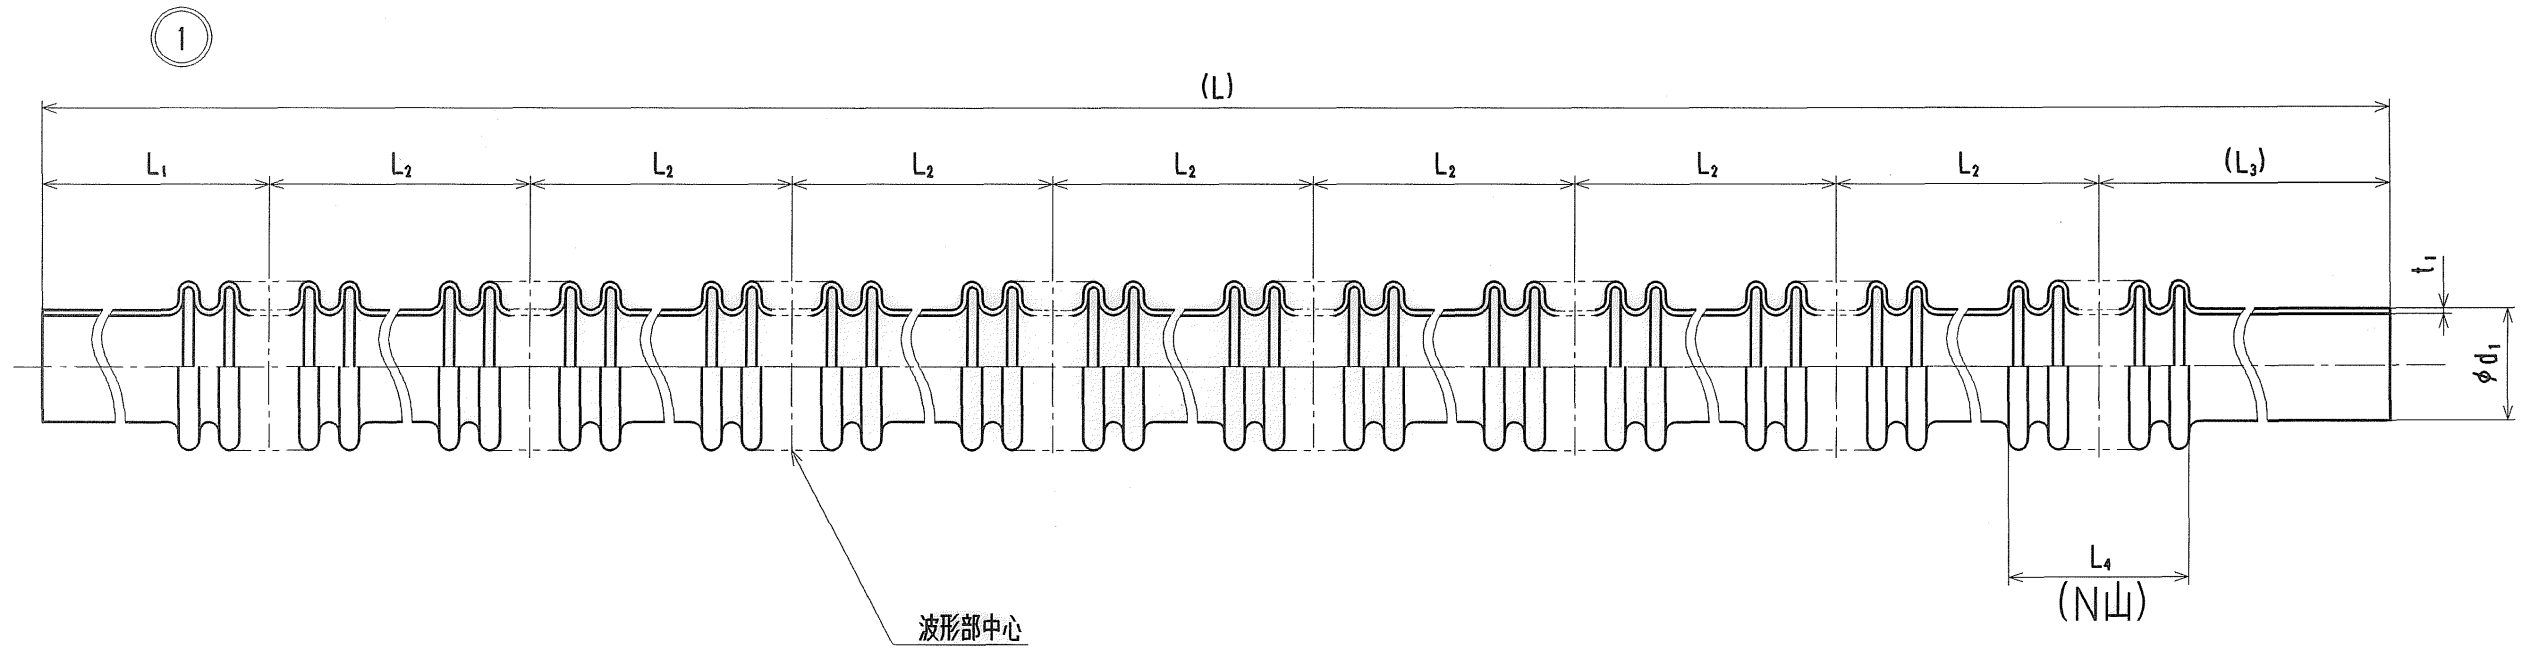

寸法表

呼び径	(L)	ϕd_1	t_1	$L_1 \begin{smallmatrix} +10 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$L_2 \pm 20$	(L ₃)	L ₄	N山×連数
20Su	4000以上	22.22	1.0	210	475	465以上	120±10	15×8
25Su	4000以上	28.58	1.0	210	475	465以上	120±10	15×8
30Su	4000以上	34.00	1.2	230	470	480以上	153±20	15×8
40Su	4000以上	42.70	1.2	265	460	515以上	225±20	20×8
50Su	4000以上	48.60	1.2	265	460	515以上	225±20	20×8

来歴	2			
	1			
No	日付	理由	担当	
該当規格		JWWA G 119		

品番	TB8PB15-40			
承認	検図	製図	設計	品名尺度
波	管	スト	レ-ト	8連B 規格形 4000
Free			mm	
株式会社 クアチ				日付 1998年 1月31日 A3