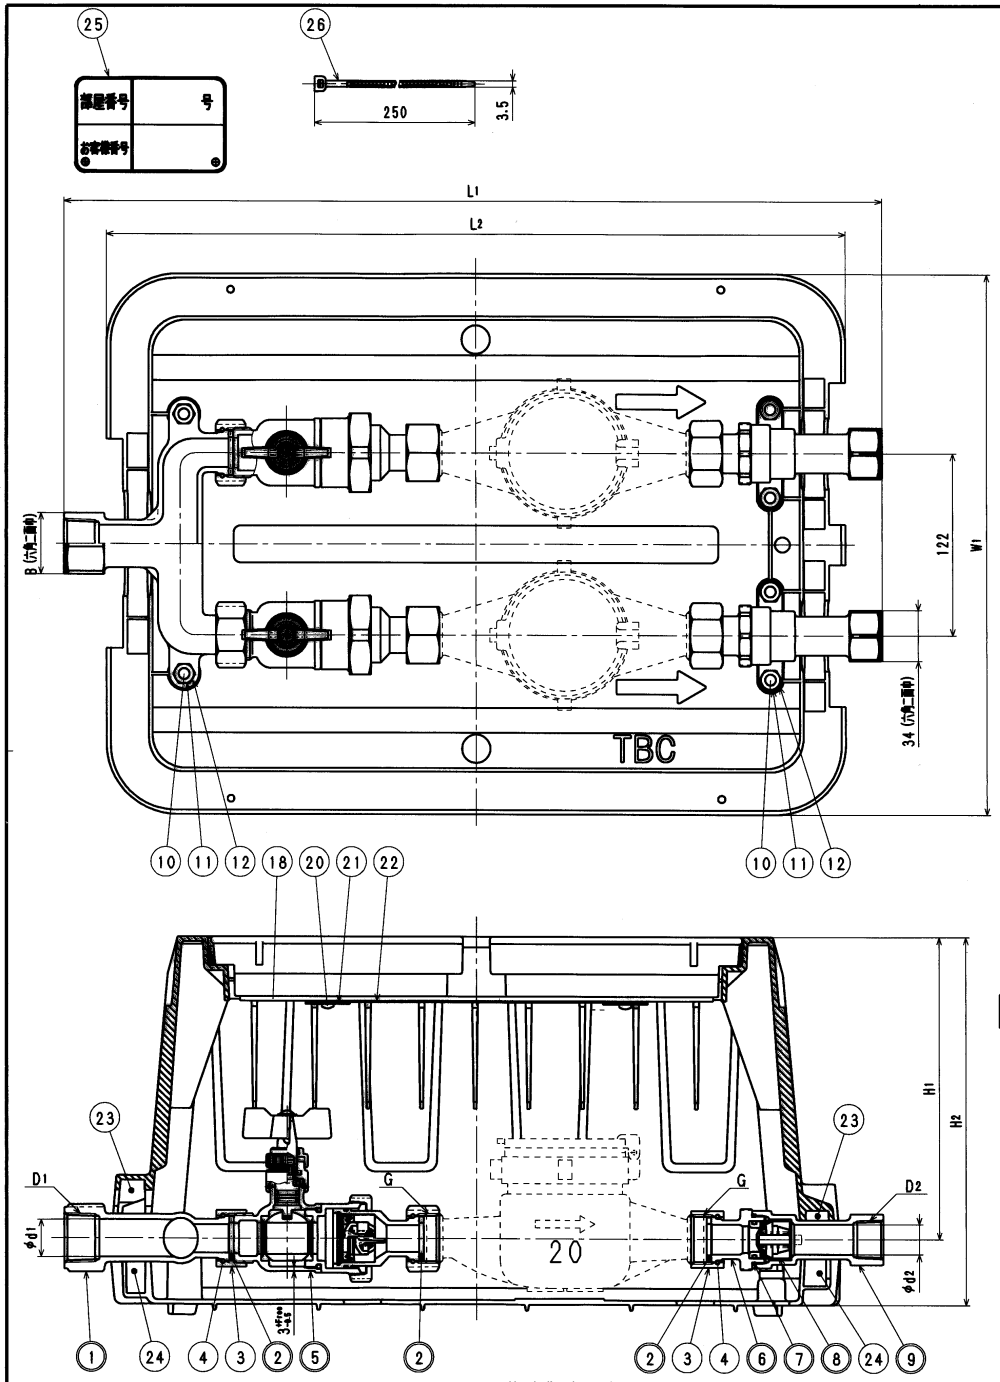

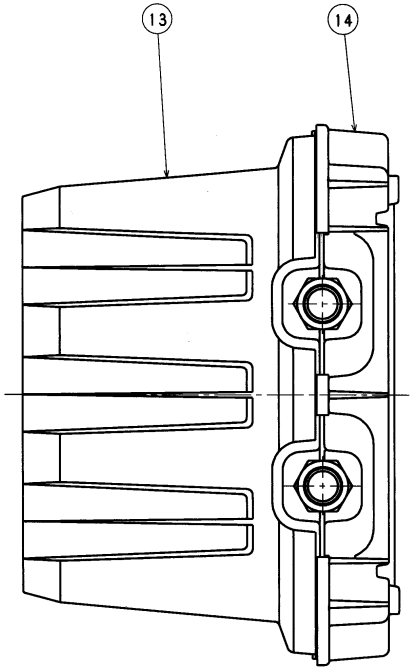

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要	数量 2P	3P	4P
○	1	ヘッダー	青銅鋳物6種 ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	粉体塗装処理	1	1	1
○	2	パッキン	合成ゴム		NBR		6	9	12
	3	直結ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406		4	6	8
	4	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H		4	6	8
○	5	止水栓	別紙参照				2	3	4
○	6	逆止押え	青銅鋳物6種 ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	粉体塗装処理	2	3	4
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	JASO2030	2	3	4
○	8	逆止弁セット	アセタールコポリマー		POM		2	3	4
			合成ゴム		NBR				
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB				
○	9	逆止蓋	青銅鋳物6種 ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	粉体塗装処理	2	3	4
	10	六角ボルト	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304	M8×25	6	8	11
	11	六角ナット	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304	M8	6	8	11
	12	バネ座金	ステンレス鋼線材	JIS G 4308	SUS304-WR		6	8	11
	13	上桝	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP		1	1	1
	14	下桝	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP		1	1	1
	15	蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	3P・4P：補強具付	1	1	1
	16	小蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	3P・4P：補強具付	0	1	1
	17	紋章プレート	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP		1	1	1
	18	蓋裏保温材	発泡ポリプロピレン		PP		1	2	2
	19	小蓋裏保温材	発泡ポリプロピレン		PP		0	1	1
	20	タッピンネジ	鉄鋼線用炭素鋼鋼材	JIS G 4051	S45C	光沢クロメート	2	6	6
	21	座金	鉄鋼線用炭素鋼鋼材	JIS G 4051	S45C	光沢クロメート	2	6	6
	22	施工表示プレート	塩化ビニル		PVC		1	1	1
	23	土砂浸入防止部材	発泡EPDM				3	4	5
	24	土砂浸入防止部材	発泡EPDM				3	4	5
	25	号室表示プレート	塩化ビニル		PVC		2	3	4
	26	インシュロック	ナイロン				4	6	8

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の⊖印は、水道水との接水部をしめす。

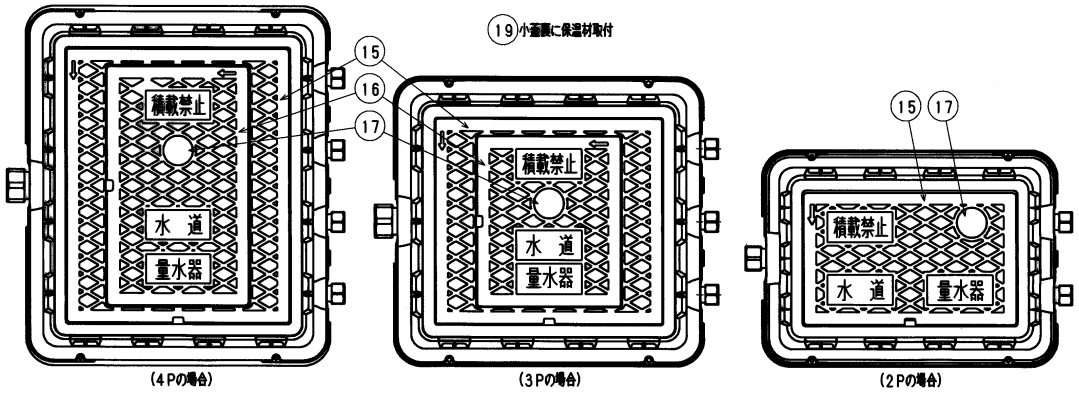

(4Pの場合) (3Pの場合) (2Pの場合)

(mm)

系統	L1	L2	W1	H1	H2
2P	550	497	362	202	246
3P	577	521	484	202	246
4P	577	521	610	202	246

(kg)

系統	製品重量（概算）
2P	8
3P	13
4P	18

品番	品名
20 FUA2-BLH(-K)-JIS地名コード(5桁)	クワトロ ネジ2P(台門) 敷鉄付
20 FUA3-BLH(-K)-JIS地名コード(5桁)	クワトロ ネジ3P(台門) 敷鉄付
20 FUA4-BLH(-K)-JIS地名コード(5桁)	クワトロ ネジ4P(台門) 敷鉄付

(mm)

系統	D1	D2	φd1	φd2	B	G 上水ネジ	G 台門ネジ
2P	Rc1	Rc3/4	25	20	41	G1	W33山14
3P	Rc1 1/2	Rc3/4	38	20	56	G1	W33山14
4P	Rc1 1/2	Rc3/4	38	20	56	G1	W33山14

注1) 指示部には各水道企業団の紋章を表示するものとし、
図については別紙（管理品番：FU-JIS地名コード(5桁)）による。
JIS地名コードは都道府県コード：2桁（JIS X 0401）+
市町村コード：3桁（JIS X 0402）からなる5桁のコードとする。

No	日付	理由	担当

該当規格

コード				品番	上表参照
承認	検図	製図	設計	品名	上表参照
		田中	津田	尺度	Free mm
株式会社タブチ				日付	2016年11月28日 A2