


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13~25は白色 呼び径30~50は緑色
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	5	パッキン	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

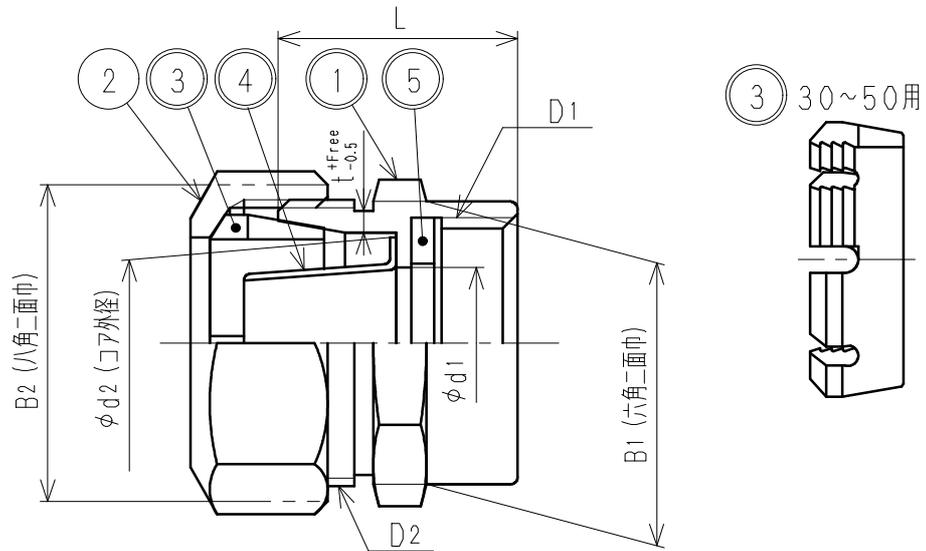

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	L	B1	B2	t
13	G3/4	M31X2	16.0	22.5	29.5	31.0	35	2.5
20	G1	M38X2	22.0	28.0	31.5	38.0	42	3.0
25	G1 1/4	M45X2	27.5	35.0	35.0	47.0	49	3.0
30	G1 1/2	M56X2	33.0	44.5	41.0	△54.0	60	3.5
40	G2	M63X2	41.0	50.7	49.0	△68.0	68	4.0
50	G2 1/2	M77X2	47.0	63.0	57.5	83.0	82	4.5
13×20P	G3/4	M38X2	13.0	28.0	31.0	30.5	42	2.5
25×20P	G1 1/4	M38X2	25.0	28.0	34.0	47.0	42	3.0


※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

※呼び径30~50の場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	変更点数	2	管理No	H2023-056	日付	2023.9.29	承認		製図		設計		品番	SPJ-N-1(-L)(.)	
	理由	形状変更の為、2023.3.7付図面より転記。			担当	石橋	承認	坂本	製図	坂本	設計	宇田川	品名	分止水栓用 1種	
	変更点数		管理No		日付	2023.3.7	承認	坂本	製図	坂本	設計	宇田川	尺度	Free	mm
	理由	図面更新の為、'19.12.12付図面より転記。			担当	松原	株式会社 タブチ						日付	2023年 9月29日	A4
該当規格															

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青铜铸物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面处理
			青铜連铸物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青铜铸物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青铜連铸物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青铜铸物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青铜連铸物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	5	パッキン	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

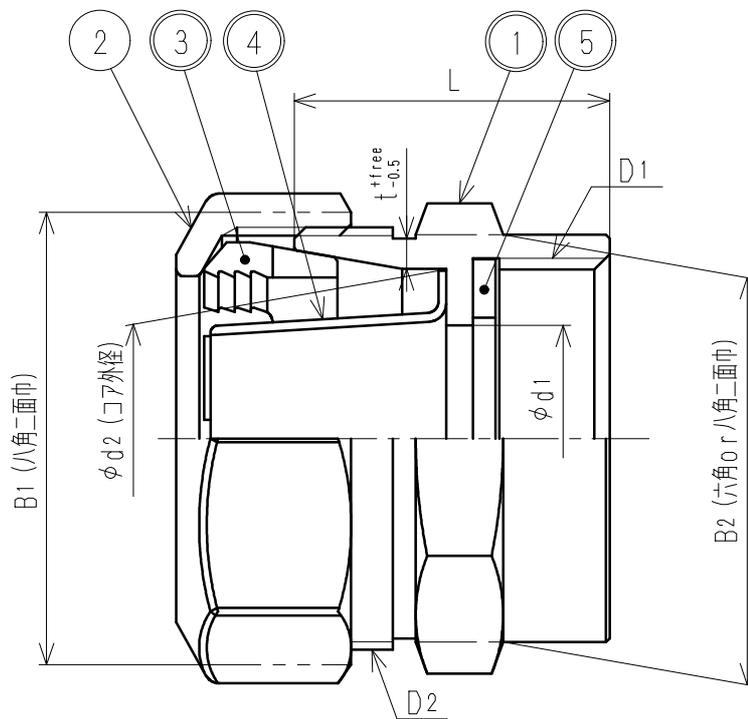

寸法表

(mm)

呼び径	D1	D2	d1	d2	L	B1	B2	t
30	G1 1/2	M56×2	33	44.5	41.0	60	55	3.5
40	G2	M63×2	41	50.7	49.0	68	67	4.0
50	G2 1/2	M77×2	47	63.0	57.5	82	83	4.5

※主材がビスマス青铜铸物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-N-1(-L).			
	理由		担当					品名	分止水栓用 1種			
	変更点数	管理No	日付					坂本	林	松原	松原	尺度
	理由		担当	株式会社 タブチ				日付	2022年 9月26日 A4			
該当規格												