

接水						接水							
品番	部	品	名	材	質	規	格	番	号	記	号	摘	要
13	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUSXM7-B		○1	銅	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406			
14	化粧プレート	ABS樹脂		ABS		○2	カプラー	ポリフェニルスライド		PPS			
15	プレート押え	ABS樹脂		ABS		○3	遮断弁	アセタルコポリマー		POM			
16	ハンドルブッシュ	ポリプロピレン		PP		○4	Oリング	合成ゴム		NBR	P-8		
17	ハンドル	ABS樹脂		ABS		○5	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB			
18	ワッシャ付ビス	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUSXM7-B		○6	逆止コーン	アセタルコポリマー		POM			
19	ハンドルキャップ	ABS樹脂		ABS		○7	Oリング	合成ゴム		NBR	P-9		
20	ホースフック	ABS樹脂		ABS		○8	Oリング	合成ゴム		NBR			
21	ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		○9	カプラーニップル	青銅連鋳物6種 快削黄銅棒	JIS H 5121 or JIS H 3250	CAC406C or C3604BD			
22	チャックリング	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		○10	Oリング	合成ゴム		NBR	P-16		
○23	特殊パッキン	合成ゴム		EPDM		○11	カートリッジ						
24	ケース	ポリサルフォン		PSU			12	水栓ボックス	ABS樹脂	ABS			

(壁厚9.5mm)

爪を折り奥に当てる

ボックス

(壁厚12.5mm)

爪に当てる

(壁厚15.0mm)


2.5

爪から2.5mm手前にする

目安2.5mm

*A 壁厚ごとの水栓本体の位置 (基準)

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

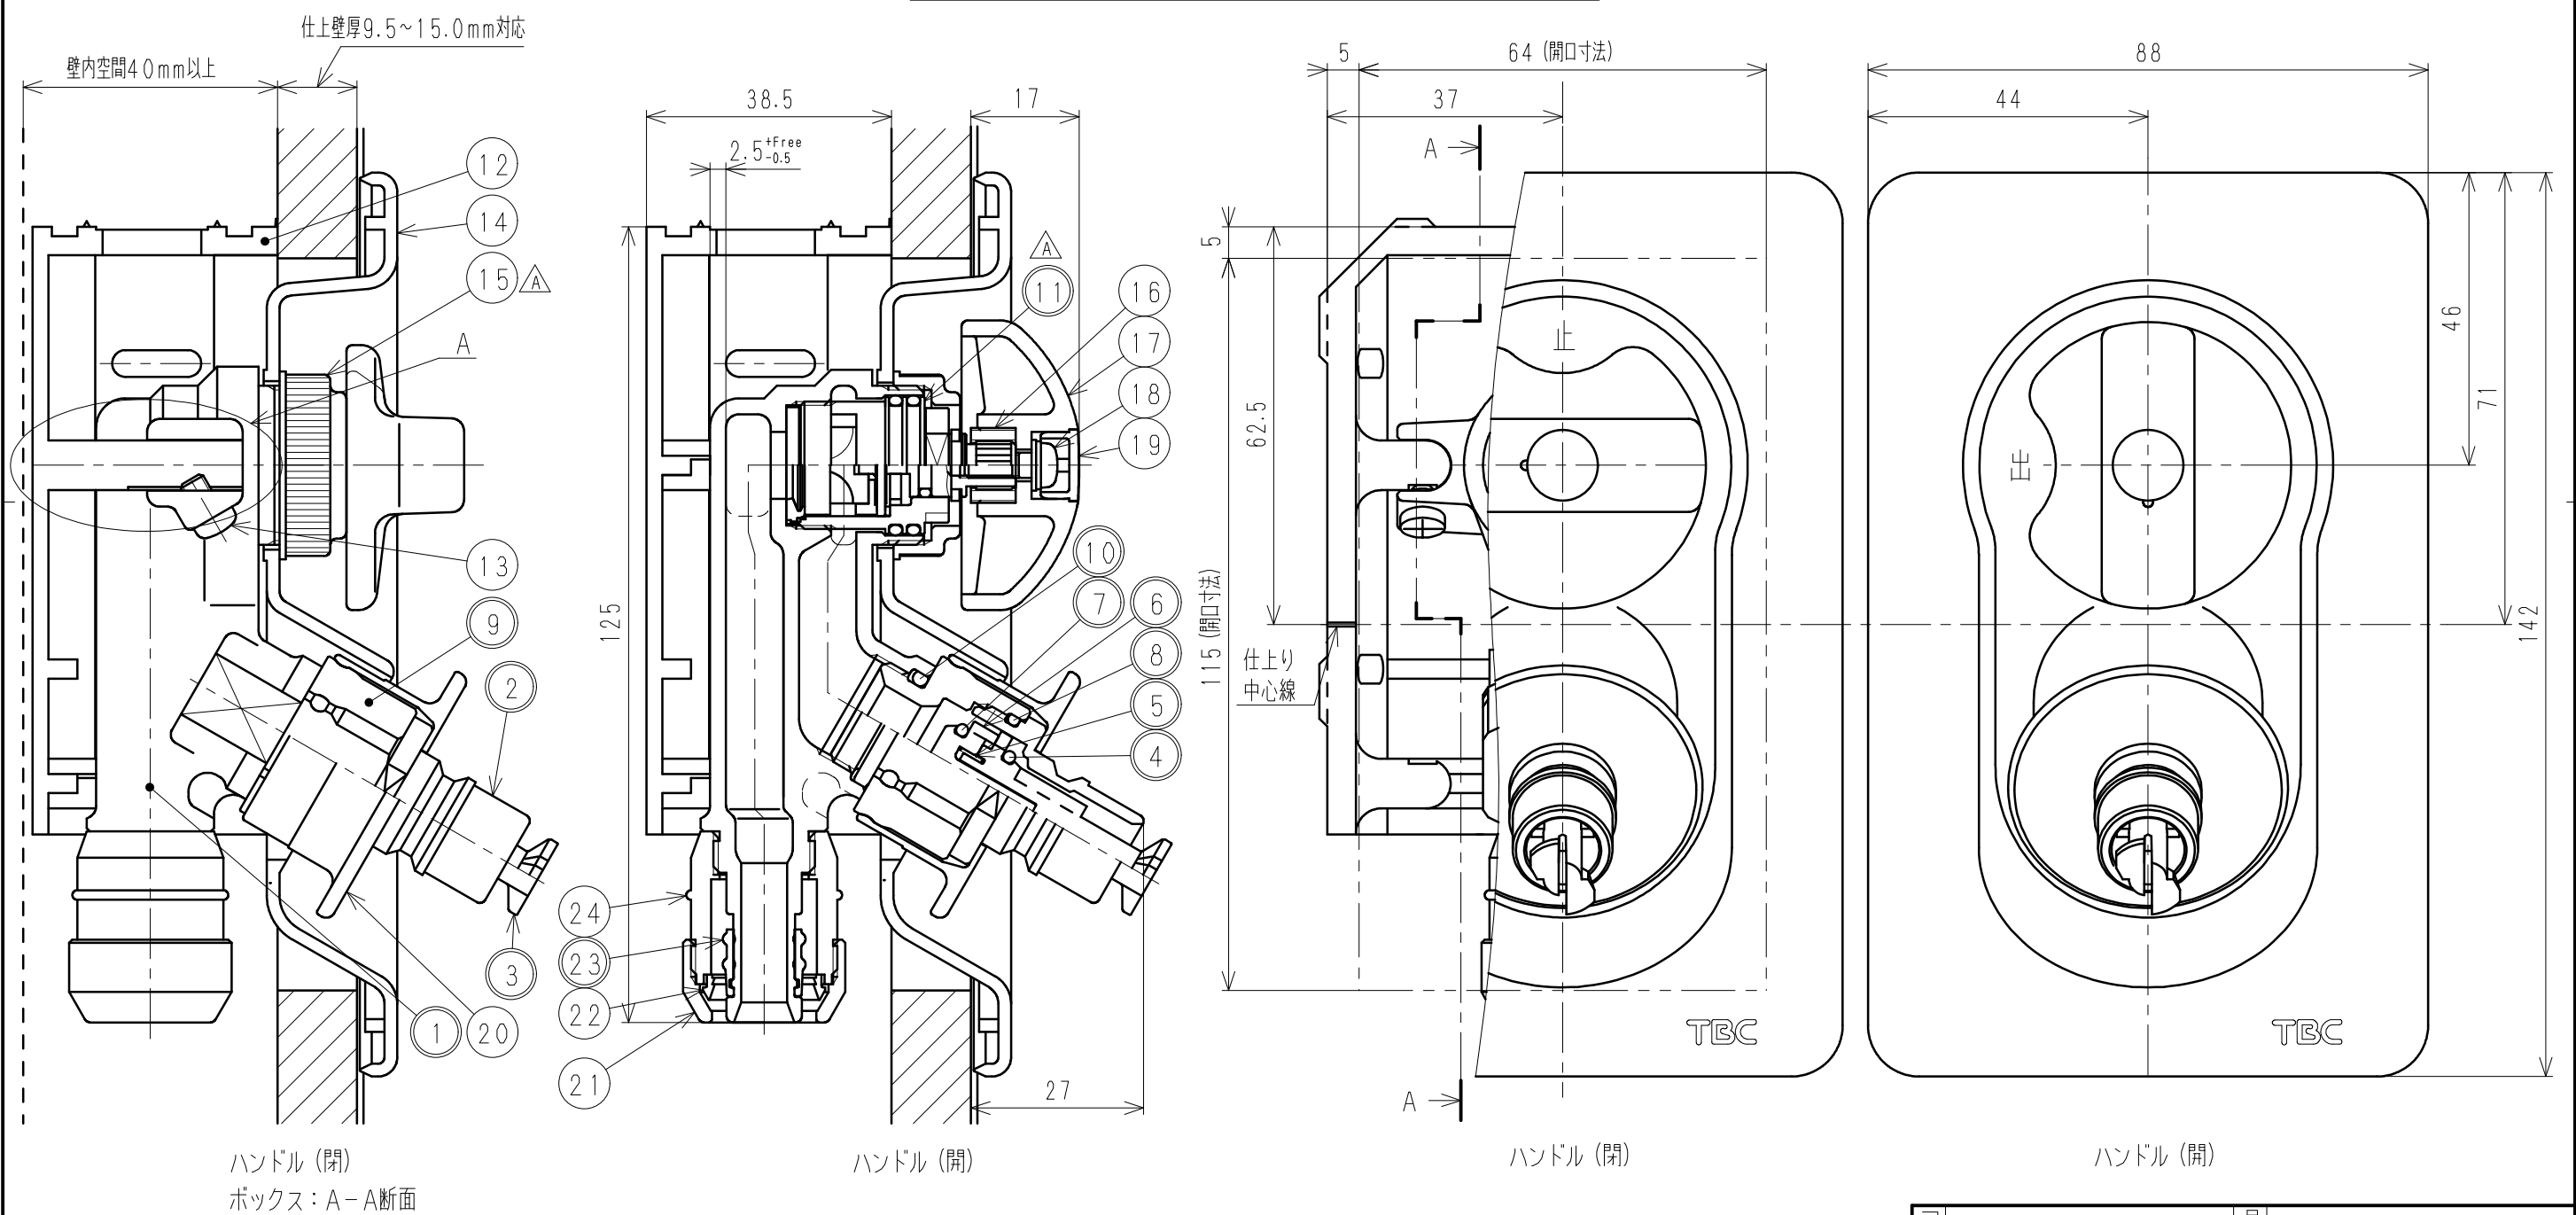

来歴	△B				
	△A	4	H2024-034	2024. 8. 20	構成部品変更の為、2021. 6. 24付図面より転記
	No	変更点数	管理No	日付	理由
	該 当 規 格				
					担当

注記：1）1次側継手：当社製ドライフレックスパイプ給水給湯用（φ13）専用継手

コード	17997040-4	△A	品番	SP1100NDRTD-P	△A
承認	検図	製図	設計	品名	フラット 単水栓 緊急S付 DRT
坂本	寺田	二岡	加藤	品名	Free
				尺度	mm
株式会社タブチ				日付	2024年 8月20日
					A3